


生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标	紫外-可见分光光度计				
------------------------------	------------	--	--	--	--

张艾斌、程华正	采样时间	2024.03.14	采样人
张艾斌、程华正、毛钰芬、肖瑞、 郭澎、周敏、李斌	检测时间		分析人

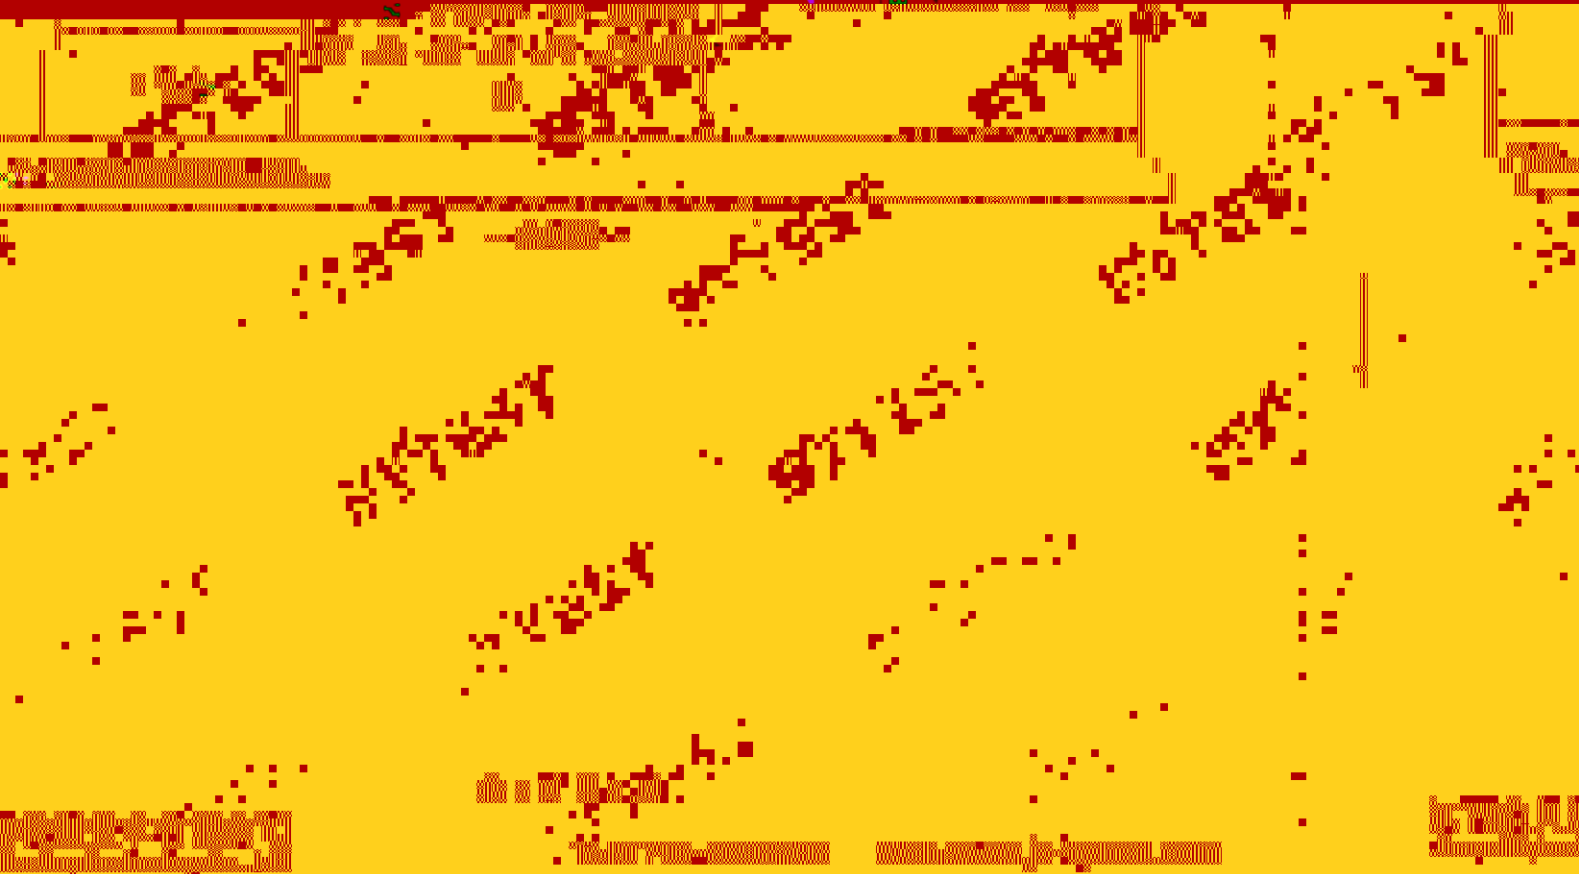



六、检测结果

表 6 地下水检测结果

检测项目	GS2024031460	GS2024031460	GS2024031460	标准限值
	01	02	03	
总硬度 (无量纲)	6.5	6.7	6.5	6.5-6.5
总硬度, mg/L	72	42	145	<450

续表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	<input type="checkbox"/> 送检 <input checked="" type="checkbox"/> 委托抽/采样
采样时间	2024.03.14		
样品性质	均质平层、无气味、无杂质		

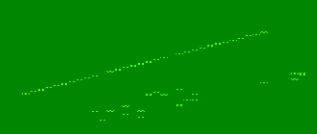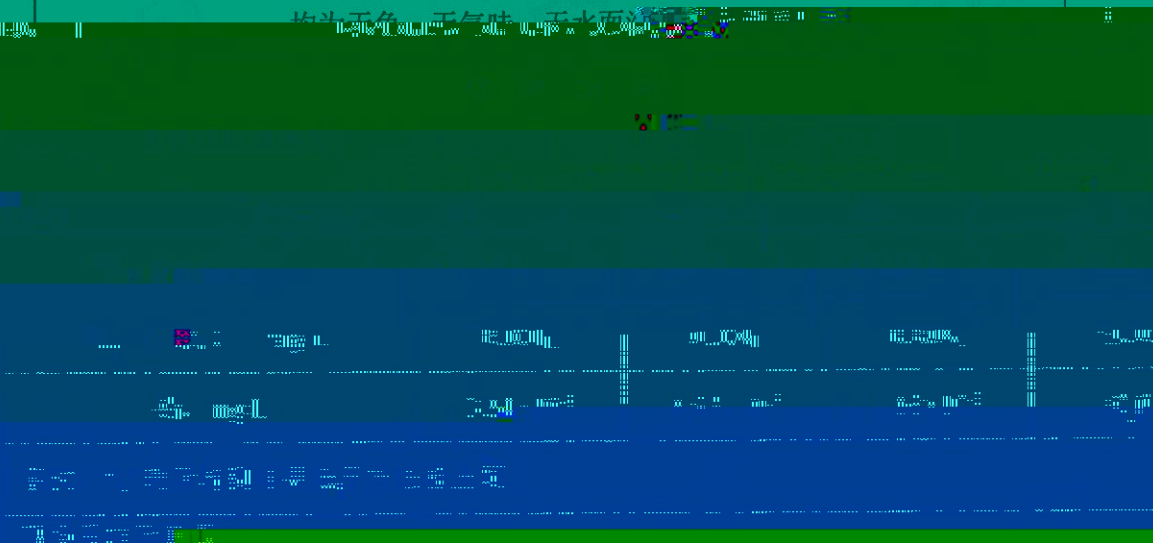

1. 均质平层、无气味、无杂质
 2. 均质平层、无气味、无杂质
 3. 均质平层、无气味、无杂质
 4. 均质平层、无气味、无杂质
 5. 均质平层、无气味、无杂质

